



## 具体的な防護管取付範囲の例【クレーンを使用する場合（上越し接近）】

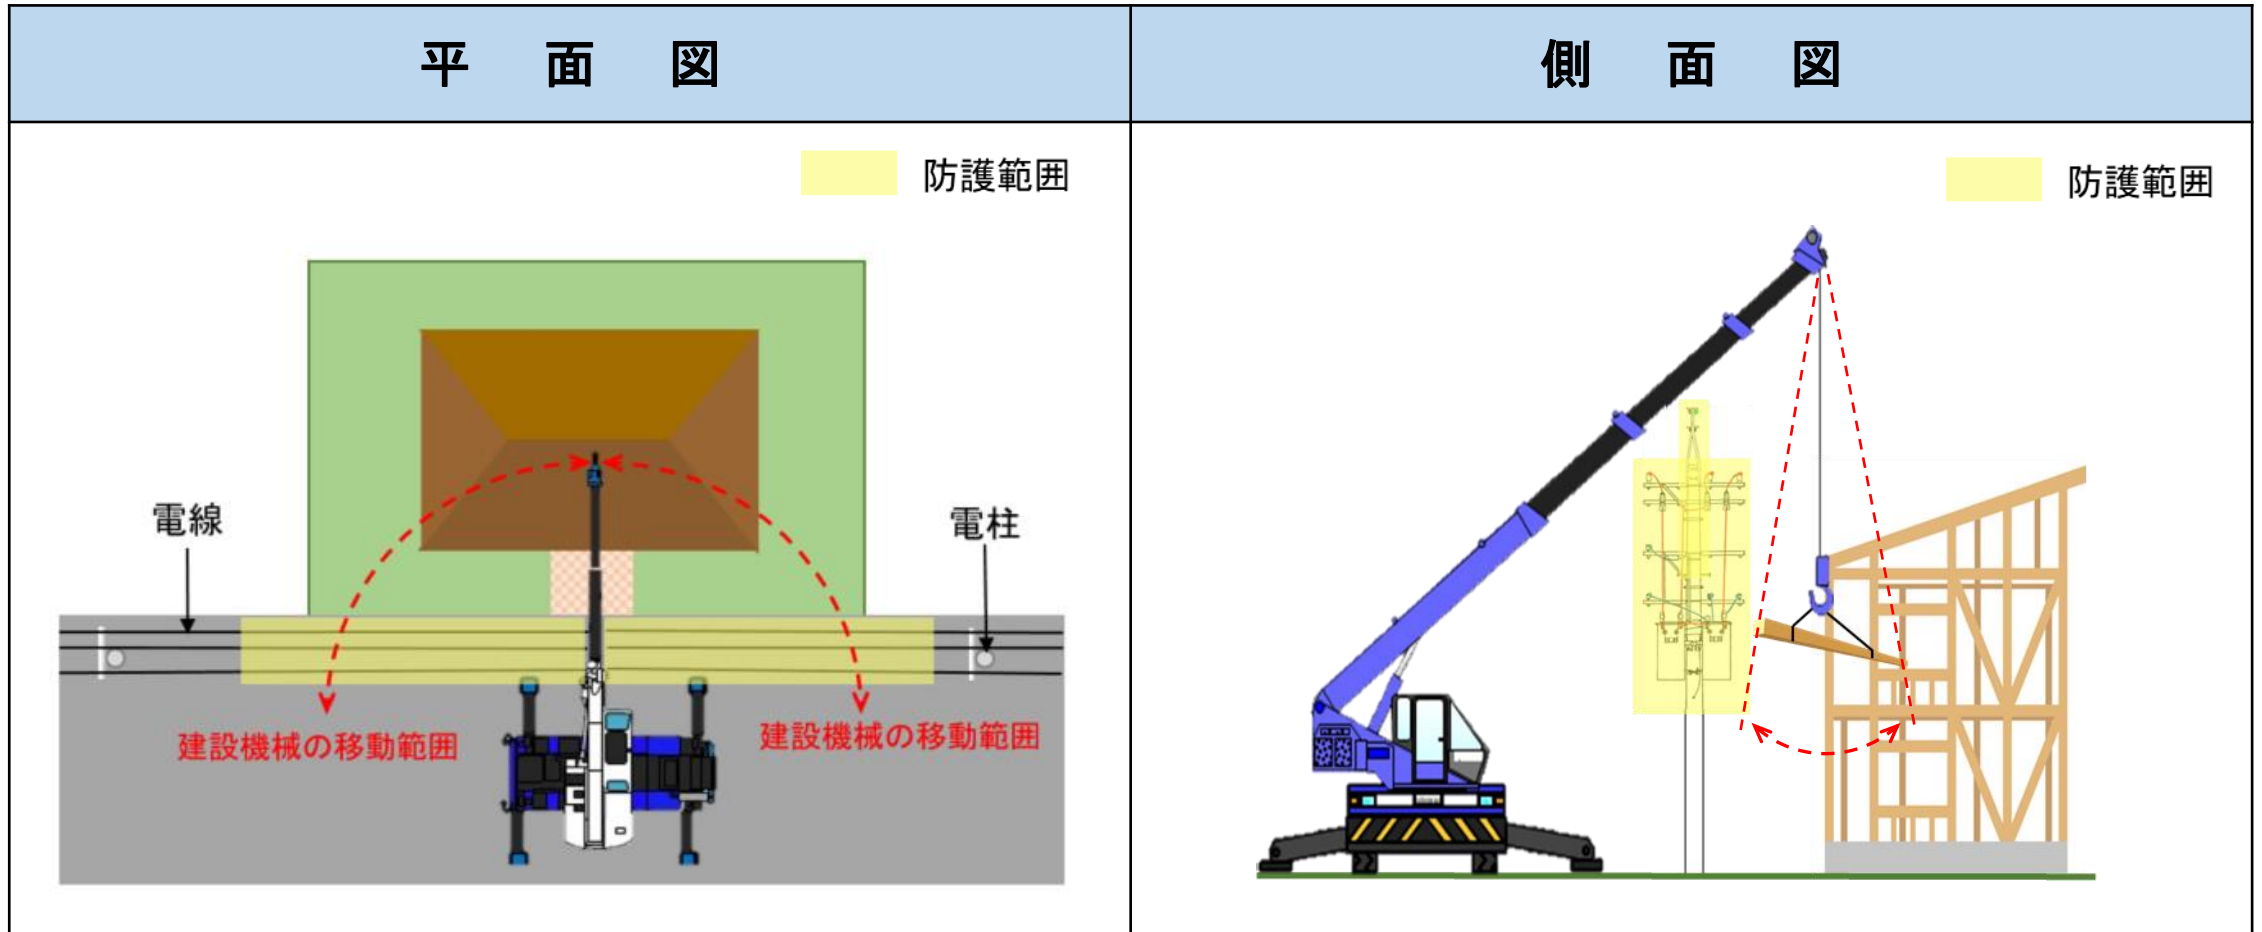


建設機械が上越しで配電設備に接近する場合は、全ての配電設備に取付。  
建設機械の移動範囲と建設資材の大きさや揺れ幅等を考慮した取付範囲を決定。

## 具体的な防護管取付範囲の例【クレーンを使用する場合（下部から接近）】

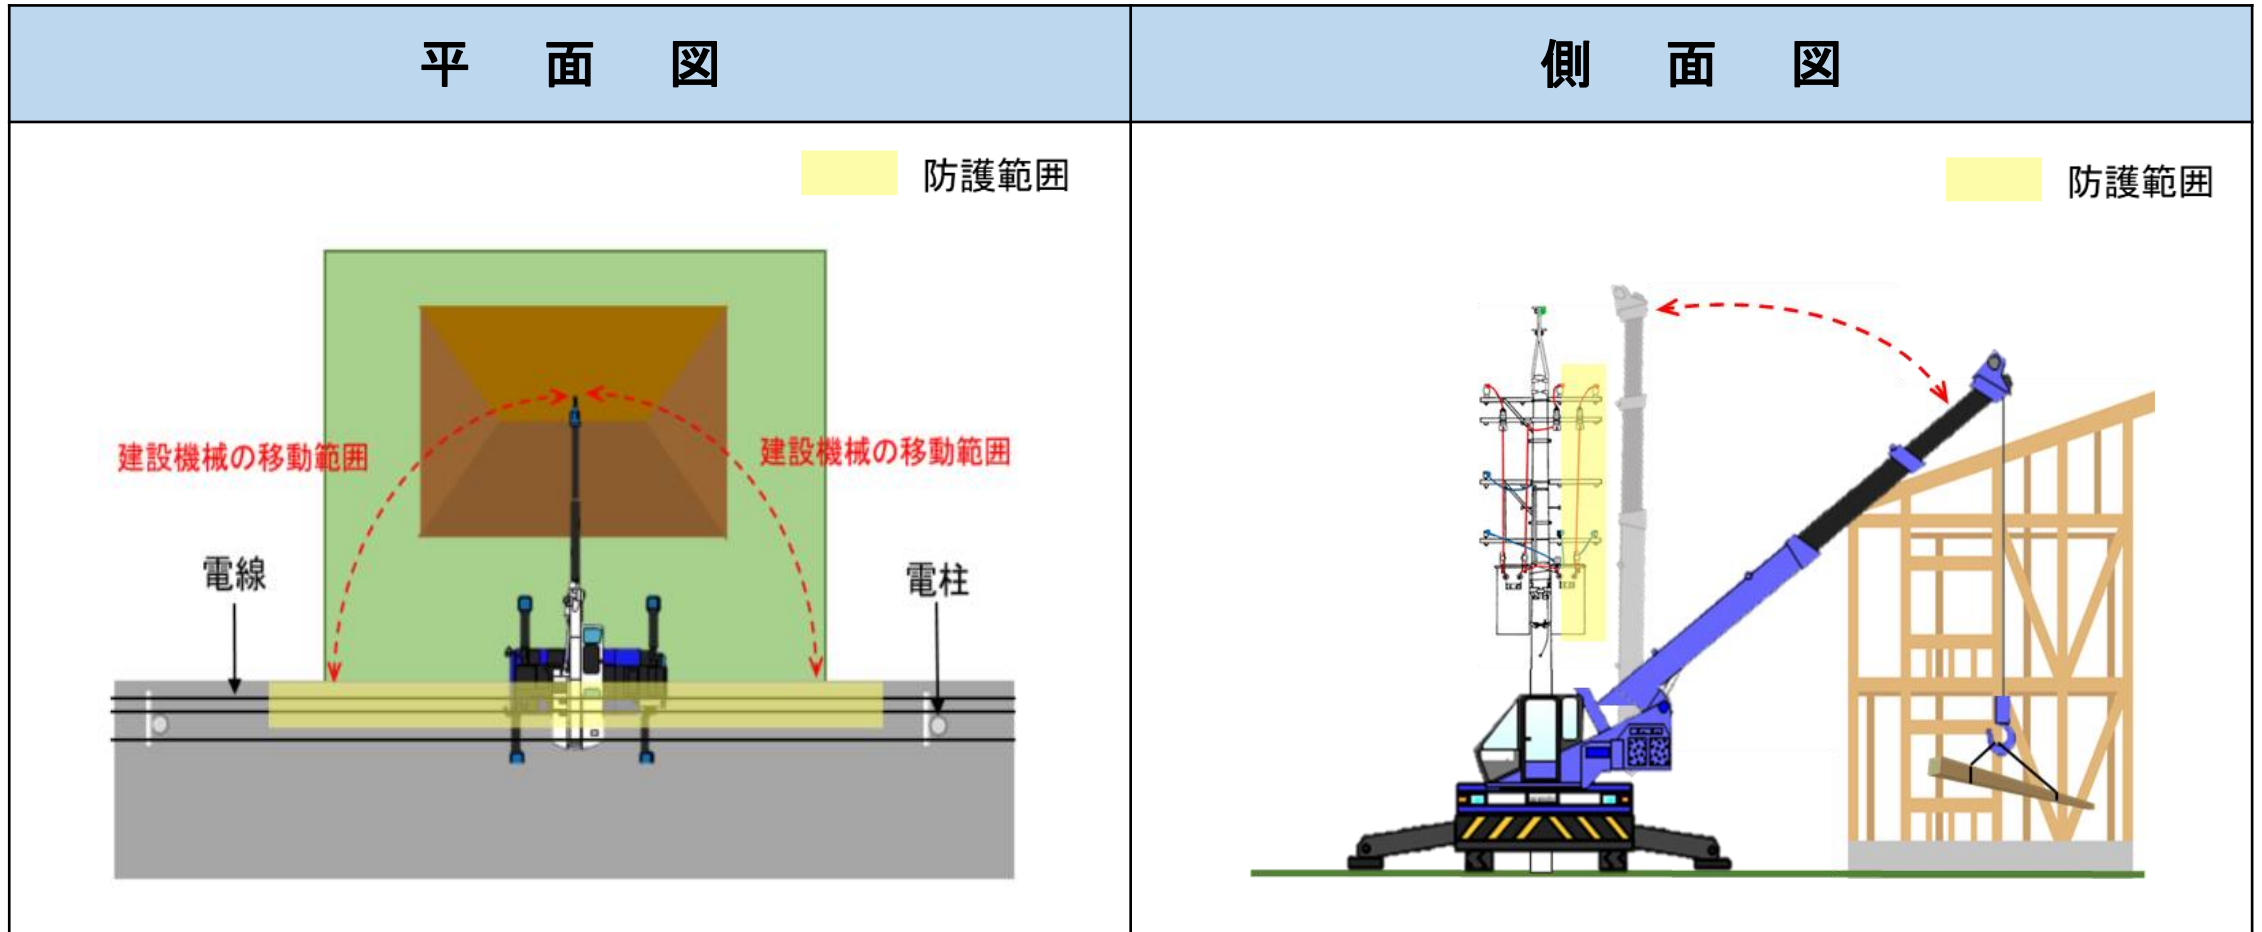

建設機械が下部から配電設備に接近する場合は、近接する配電設備に取付。  
建設機械の移動範囲と建設資材の大きさや揺れ幅等を考慮した取付範囲を決定。

## 具体的な防護管取付範囲の例【クレーンを使用する場合（側面接近）】

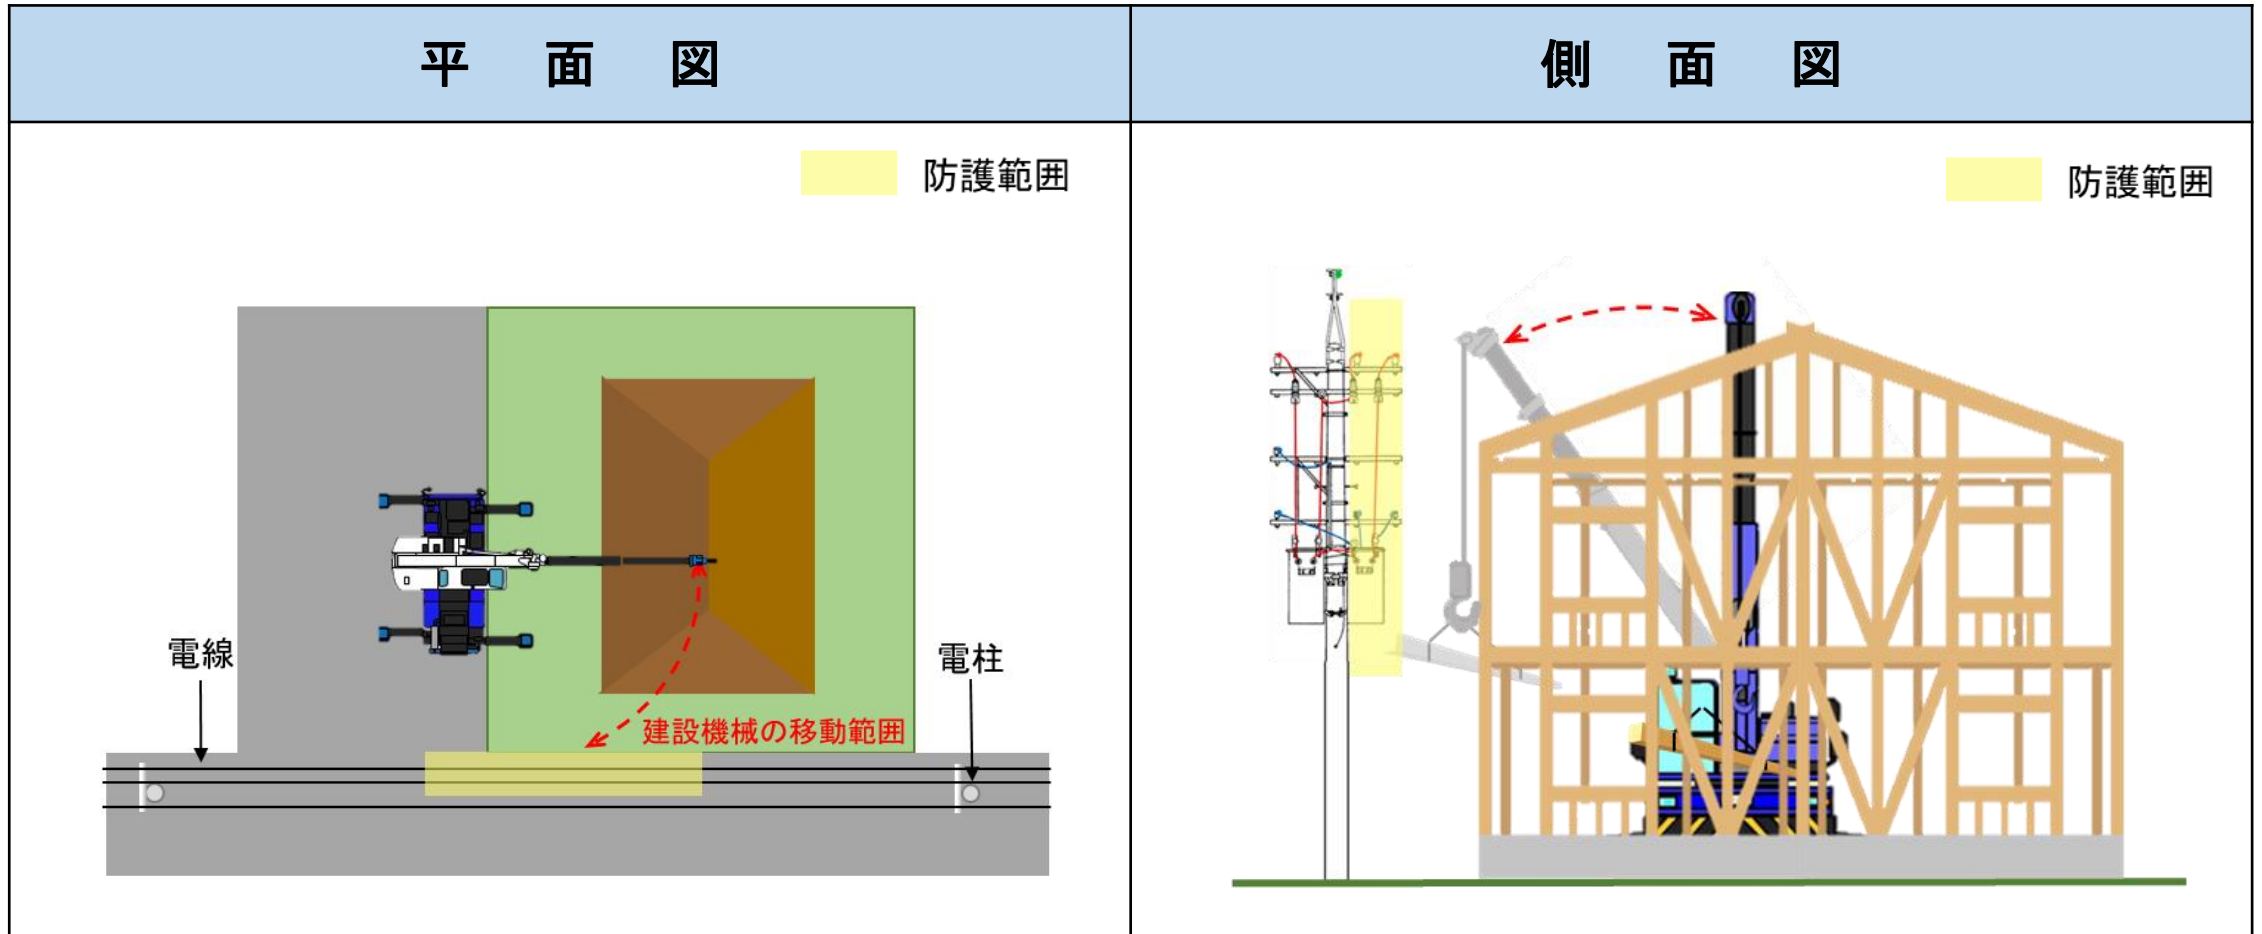

建設機械が側面から配電設備に接近する場合は、近接する配電設備に取付。  
建設機械の移動範囲と建設資材の大きさや揺れ幅等を考慮した取付範囲を決定。